



Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Lublinie

Dział Laboratoryjny

20 – 029 Lublin, ul. Uniwersytecka 12 tel. 81-47-87-129, 81-533-00-61

e-mail: laboratorium@psse.lublin.pl

AB 714

**ZBIEWUK Bełżyce
WPLYNEŁO**
Dn. 05-11-2018
L. Dz. 1015
Podpis

w Lubartowie
2018 -11- 09
Nr dz.

Data 25.10.2018

SPRAWOZDANIE Z BADANIA WODY Nr DL-W/Z-448/18/PBFCH

Nazwa i adres klienta: Zakład Budowy i Eksploatacji Wiejskich Urządzeń Komunalnych
24-200 Bełżyce, ul. Przemysłowa 48a

Miejsce/punkt pobrania: Jawidz, gm. Spiczyn Hydrofornia – do sieci

Badany obiekt – rodzaj wodociągu: próbka wody – wodociąg zbiorowego zaopatrzenia

Próbkę pobrał/dostarczył: PSSE Łączna – Dorota Bładyniec – Stanowisko HK

Próbka pobrana dnia: 22.10.2018r. dostarczona: 22.10.2018r.

Nr próbki: Z-448/18

Nr protokołu: ONS.HK.720.3.8.2018

Data rozpoczęcia/zakończenia badania: 22.10.2018r./23.10.2018r.

Stan próbki: prawidłowy/ ~~nieprawidłowy~~

(N) Próbka pobrana w celu przewidzianym w przepisach prawa zgodnie z normą: PN ISO 5667-5:2017-10

Badana Cecha	Metoda badawcza	Wynik badania		Najwyższe dopuszczalne stężenie lub przedział *
		Jednostka miary	Wartość **	
1	2	3	4	5
Mętność	PN-EN ISO 7027-1:2016-09 A	NTU	0,32±0,03**	1
Barwa	PN-EN ISO 7887:2012+Ap.1:2015-06 p.6 A	mg/l Pt	< 5 ⁽¹⁾	-
Liczba progowa zapachu – TON	PN-EN 1622:2006 A	TON	TON – 1 akceptowalny	-
pH	PN-EN ISO 10523:2012 A	-	7,6±0,12**	6,5 – 9,5
Przewodność elektryczna właściwa w 25°C	PN-EN 27888:1999 A	µScm ⁻¹	477±8**	2500

A – metoda akredytowana przez Polskie Centrum Akredytacji Nr akredytacji AB 714. Aktualny zakres akredytacji www.pca.gov.pl

N – metoda nieakredytowana

* Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 07.12.2017r. (Dz.U. poz. 2294) w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi

** ± wartość niepewności rozszerzonej badania przy poziomie ufności 95% i współczynniku rozszerzenia k=2

Wartość niepewności rozszerzonej pobierania i transportu próbki pobranej przez laboratorium, przy poziomie ufności 95% i współczynniku rozszerzenia k=2 wynosi 2,2%

(1) zakres roboczy

Starszy asystent

Ewa
mgr Ewa Łukasiewicz

Osoba autoryzująca sprawozdanie z badań

Wyniki badania odnoszą się wyłącznie do badanych obiektów.

Sprawozdanie nie może być bez pisemnej zgody Laboratorium powielany inaczej jak w całości.




AB 714

Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Lublinie

Dział Laboratoryjny

20 – 029 Lublin, ul. Uniwersytecka 12 tel. 81-47-87-129, 81-533-00-61

e-mail: laboratorium@psse.lublin.pl

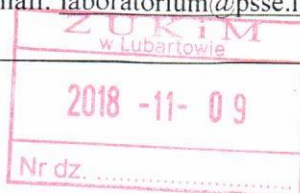

Data 25.10.2018

SPRAWOZDANIE Z BADANIA WODY Nr DL-W/Z-448/18/PBM

Nazwa i adres klienta: Zakład Budowy i Eksploatacji Wiejskich Urzędzeń Komunalnych
24-200 Bełżyce, ul. Przemysłowa 48a

Miejsce/punkt pobrania: Jawidz, gm. Spiczyn Hydroformia – do sieci

Badany obiekt – rodzaj wodociągu: próbka wody – wodociąg zbiorowego zaopatrzenia

Próbkę pobrał/dostarczył: PSSE Łęczna – Dorota Bładyniec – Stanowisko HK

Próbka pobrana dnia: 22.10.2018r. dostarczona: 22.10.2018r.

Nr próbki: Z-448/18

Nr protokołu: ONS.HK.720.3.8.2018

Data rozpoczęcia/zakończenia badania: 22.10.2018r./25.10.2018r.

Stan próbki: prawidłowy/ ~~nieprawidłowy~~

^(N) Próbka pobrana w celu przewidzianym w przepisach prawa zgodnie z normą: PN-EN ISO 19458:2007

Badany wskaźnik	Metoda badawcza	Wynik badania **	Jednostki	Najwyższa dopuszczalna wartość*	
				Liczba mikroorganizmów	Objętość próbki [ml]
Ogólna liczba mikroorganizmów w temp. 22°C	*PN-EN ISO 6222:2004 A	6	jtk	Bez nieprawidłowych zmian	1
Obecność i liczba bakterii grupy coli	⁽¹⁾ PN-ISO 9308-1:1999 A	0	jtk	0	100
Obecność i liczba Escherichia coli	⁽¹⁾ PN-ISO 9308-1:1999 A	0	itk	0	100
Obecność i liczba enterokoków kałowych	*PN-EN ISO 7899-2:2004 A	0	jtk	0	100

nw – nie wykryto

jtk – jednostki tworzące kolonie

A – metoda akredytowana przez Polskie Centrum Akredytacji Nr akredytacji AB 714. Aktualny zakres akredytacji www.pca.gov.pl

N – metoda nieakredytowana

* Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 07.12.2017r. (Dz.U. poz. 2294) w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi

** wartość niepewności rozszerzonej pomiaru przy poziomie ufności 95% i współczynniku rozszerzenia k=2

⁽¹⁾ metoda inna niż wskazana w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 07.12.2017r. (Dz.U. poz. 2294)

Starszy Asystent

mgr Krzysztofa Wilńska

Osoba autoryzująca sprawozdanie z badań

Wyniki badania odnoszą się wyłącznie do badanych obiektów. Sprawozdanie nie może być bez pisemnej zgody Laboratorium powielane inaczej jak w całości. Niniejsze sprawozdanie z badań zawiera wyniki badań objęte zakresem akredytacji oraz badań nieakredytowanych. Wyniki z poza zakresu akredytacji zostały oznaczone.